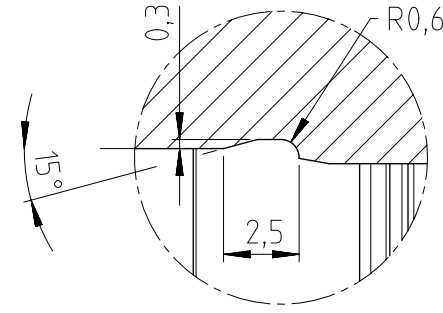
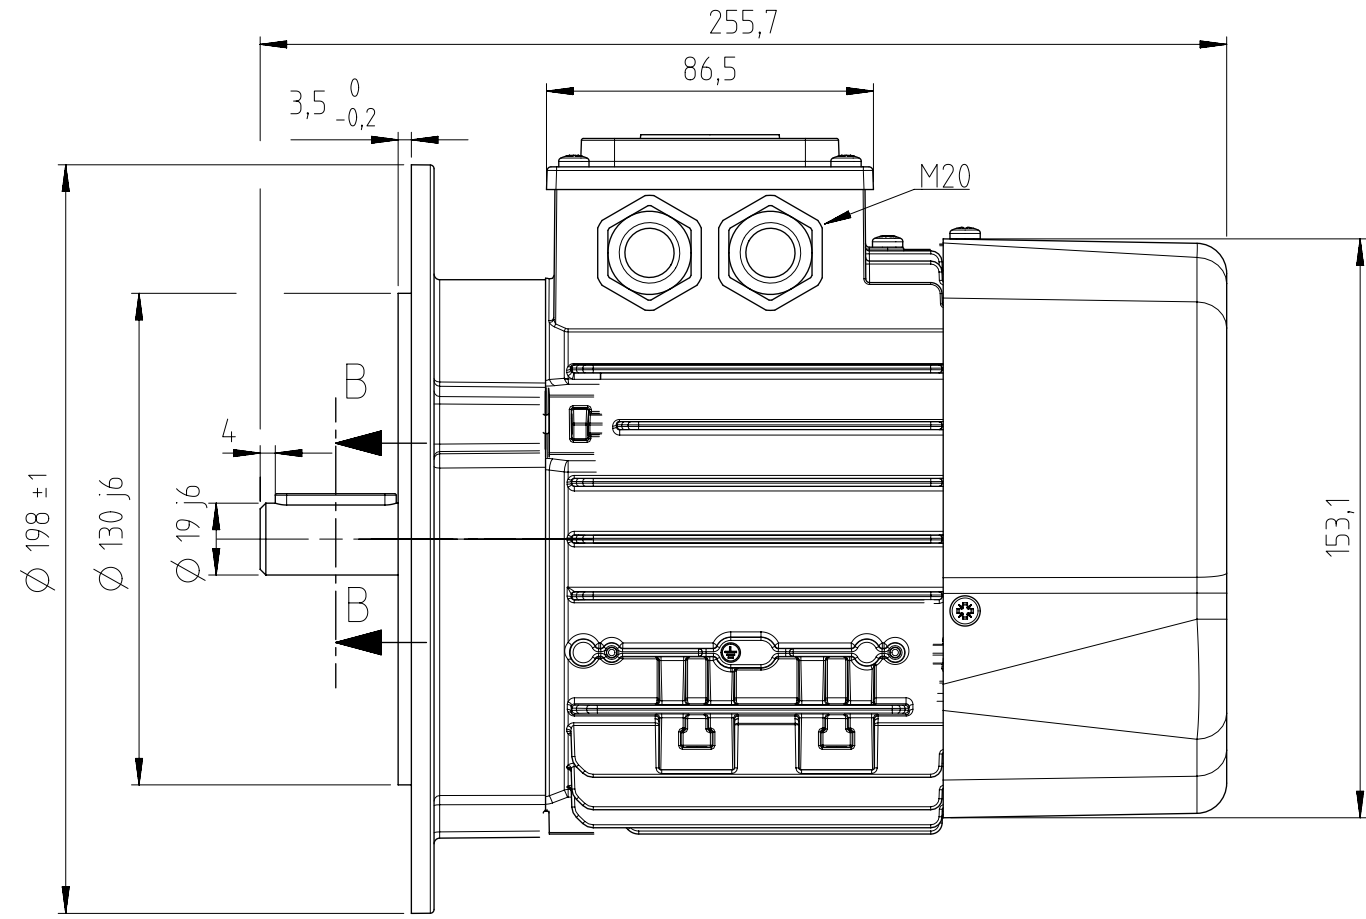




DETAY C  
ÖLÇEK 4:1

4x Ø 12 H17

Ø 165

KESİT B-B  
ÖLÇEK 1:2

Dimensions and tolerances (incl. runout and flatness) of drive-end side and feet are according to EN 50347

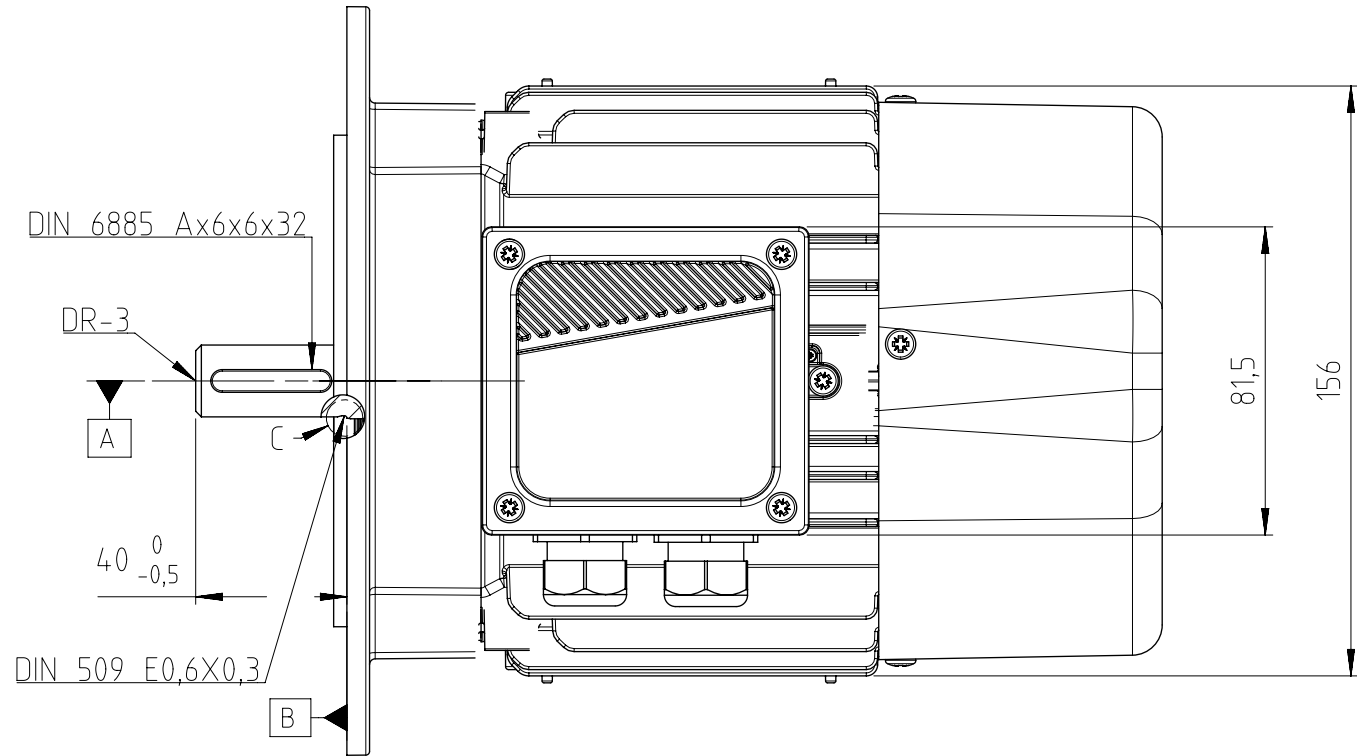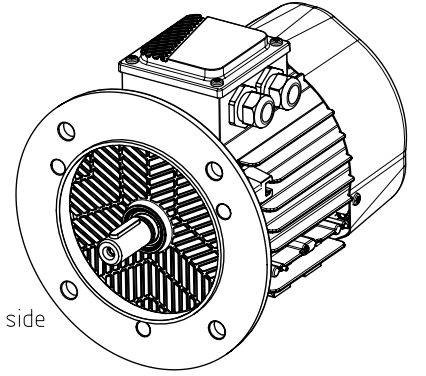

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR. | RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS. |
| TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.                                                    | APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.                                                                                                    |

|        |                 |         |           |            |      |
|--------|-----------------|---------|-----------|------------|------|
| 1      | Yeni yayınlandı | AA      | CR-158091 | 17.03.2021 | D.H. |
| REV NO | DEĞİŞİKLİK      | DEĞ KOD | YAYIN NO  | REV.TARİH  | İMZA |

|            |                      |            |      |  |
|------------|----------------------|------------|------|--|
| MALZEME    | TARİH                | 17.03.2021 | İMZA |  |
| HAZIRLAYAN | Doğan HACIDARICIOĞLU |            |      |  |
| KONTROL    | Ozan DELİMAZI        |            |      |  |
| KONTROL    | Burçak ASLAN         |            |      |  |
| ONAY       | BT ERTUĞRUL          |            |      |  |

|       |                                                                                                                                              |                                 |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ÖLÇEK | 1:2                                                                                                                                          | DIS GORUNUS QN 80 FA KISA GOVDE | REFERANS RESİM NO     |
|       | GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 8062-3                                                                                             |                                 | SAYFA / TAMAMI 1/1 A3 |
|       | ÖLÇÜ TOLERANSLARI DCTG-7                                                                                                                     |                                 | RESİM NO              |
|       | ≥= 10 ±0,75 40-63 ±1 250-400 ±1,6<br>10-16 ±0,8 63-100 ±1,1 400-630 ±1,8<br>16-25 ±0,85 100-160 ±1,25 630-1000 ±2<br>25-40 ±0,9 160-250 ±1,4 |                                 | 6722347xx             |
|       | Verilmeyen düzlemsellik, dairesellik, paralellik, diklik simetriklik ve eşeksensellik için ISO 8062-3 GCTG-4 geçerlidir.                     |                                 |                       |

Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler  
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

K sembolü, kalite kontrol ölçüleridir.  
K symbol is used for Quality Control dimensions.