
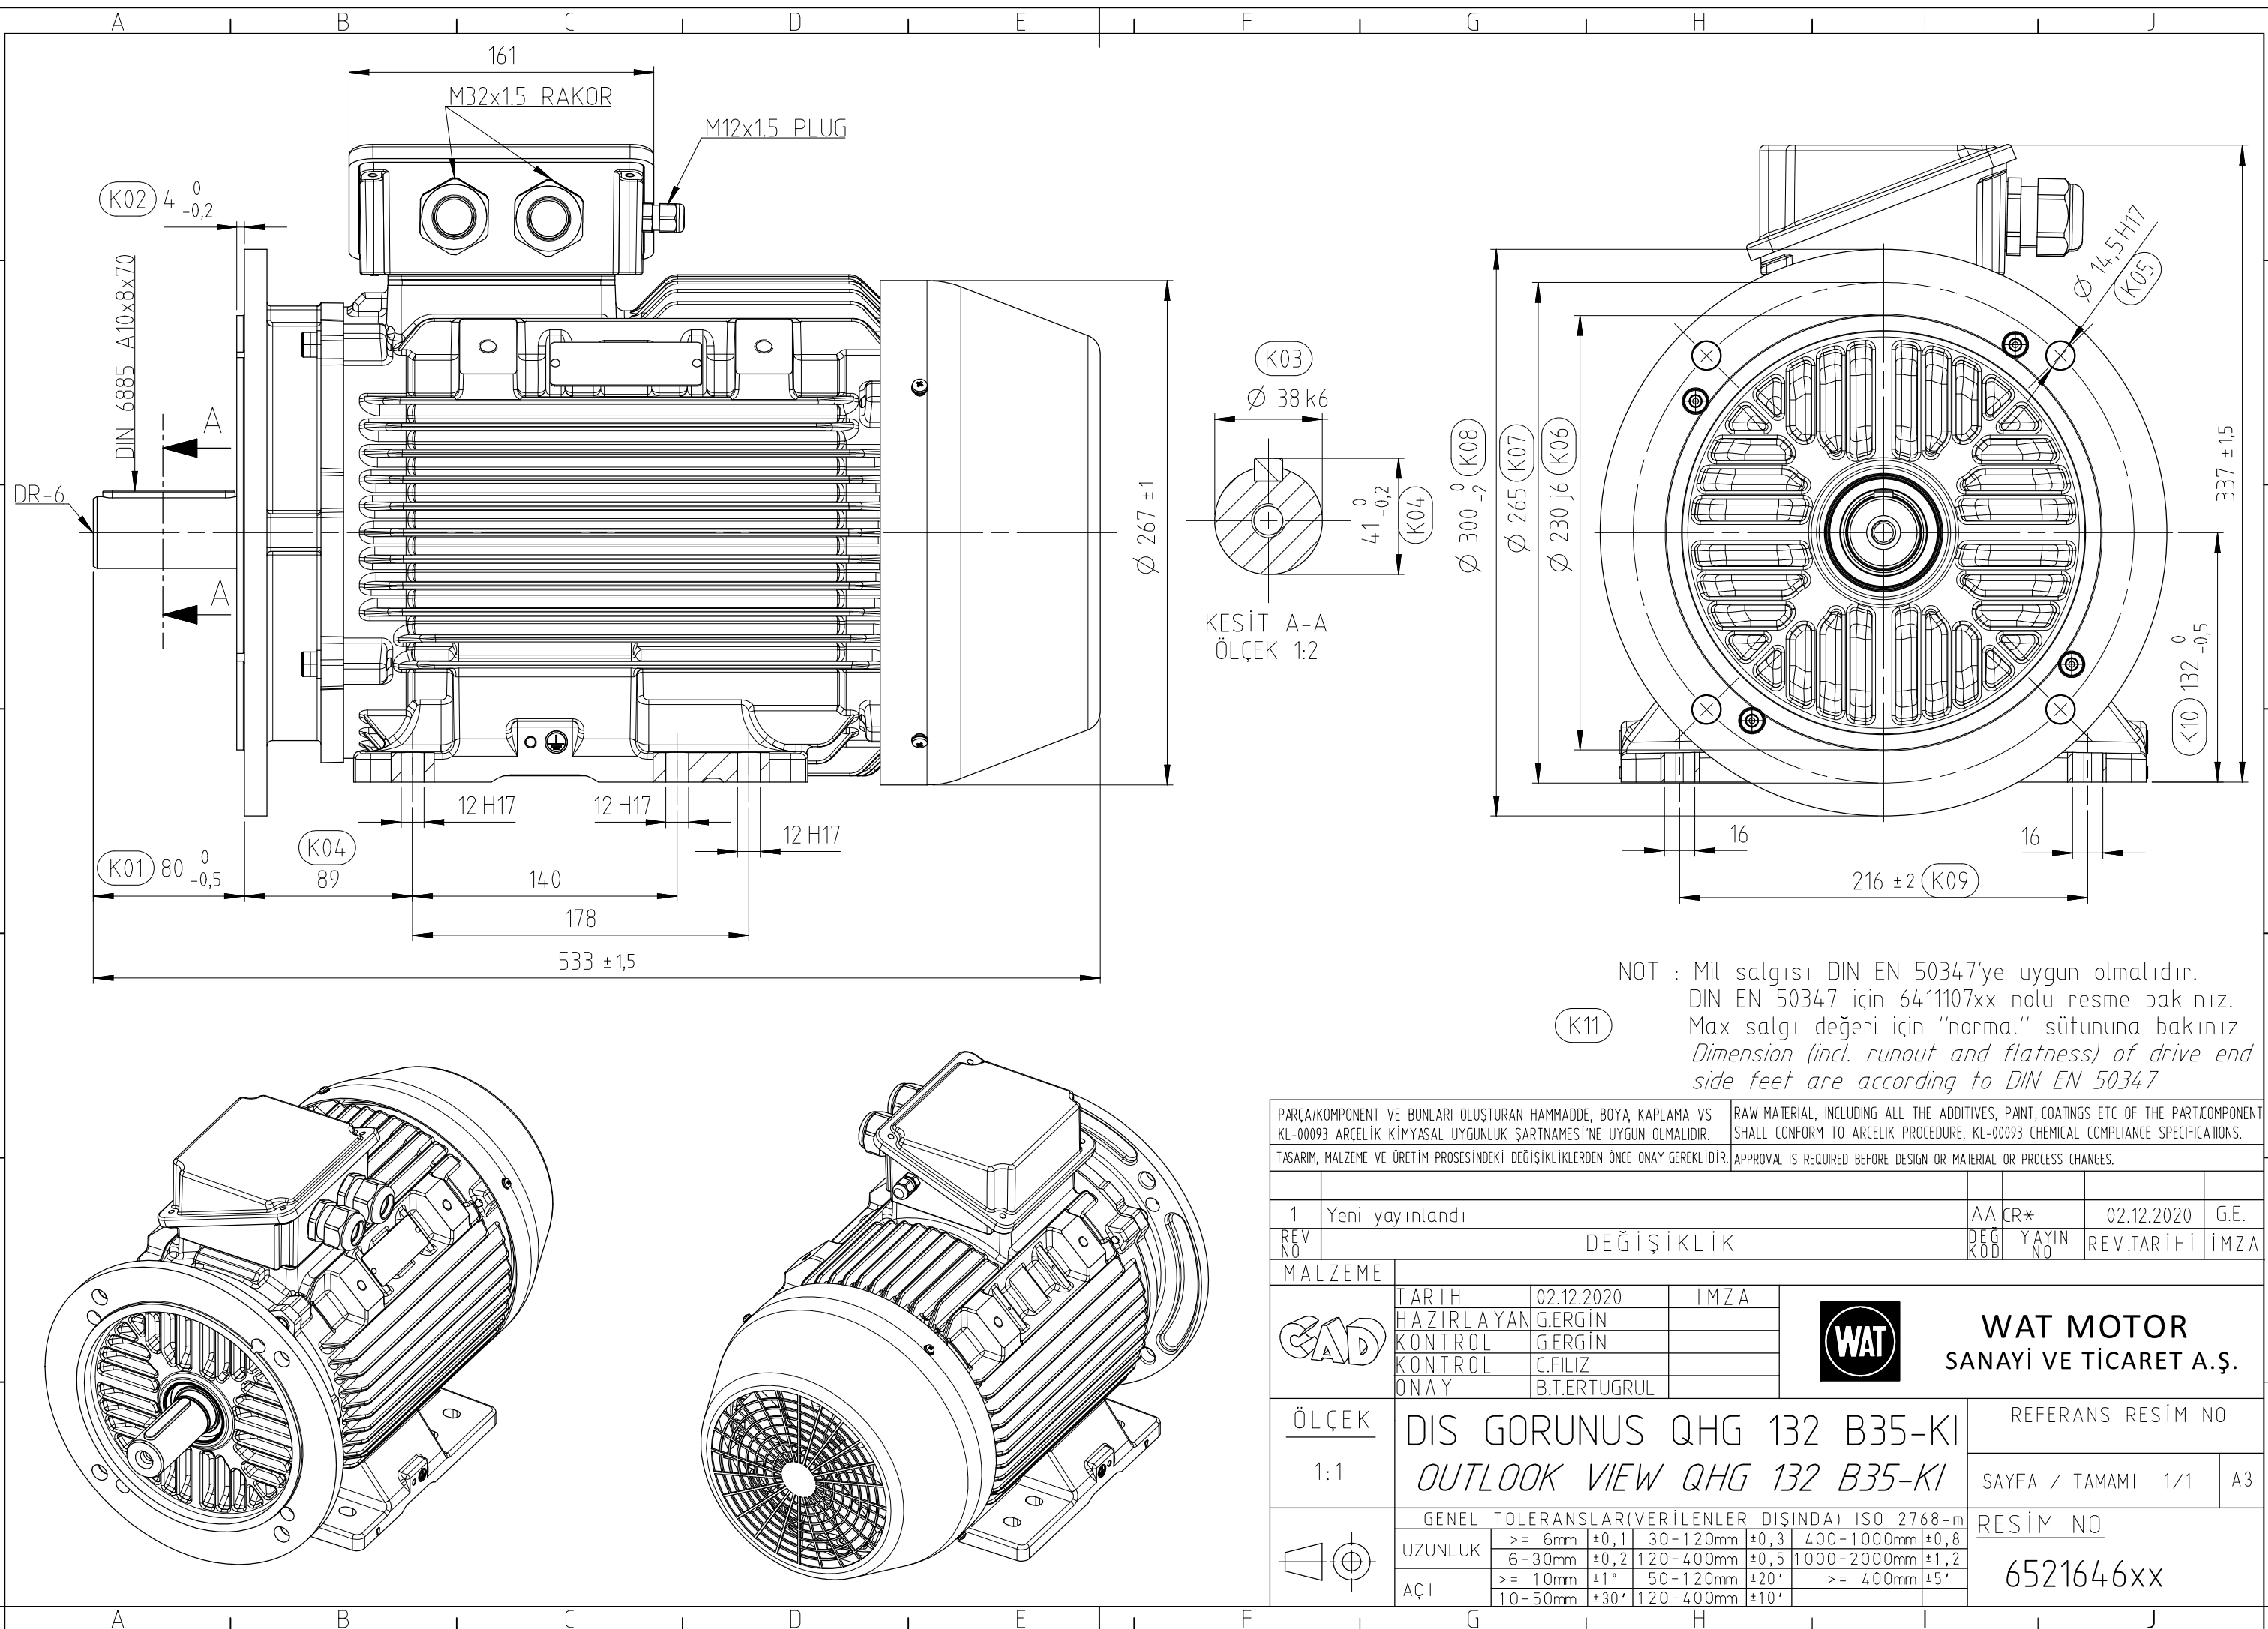




NOT : Mil salgısı DIN EN 50347'ye uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız
Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side feet are according to DIN EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/KOMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.			
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
1	Yeni yayınlandı			AA	CR*	02.12.2020	G.E.
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA
MALZEME							
	TARİH	02.12.2020	İMZA		WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
	HAZIRLAYAN	GERGİN					
	KONTROL	GERGİN					
	KONTROL	C.FİLİZ					
	ONAY	B.T.ERTUGRUL					
ÖLÇEK	DIS GORUNUS QHG 132 B35-KI OUTLOOK VIEW QHG 132 B35-KI				REFERANS RESİM NO		
1:1					SAYFA / TAMAMI 1/1		A3
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m				RESİM NO		
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2
	AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5'
		10-50mm	±30'	120-400mm	±10'		
				6521646xx			

○ Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

Ⓚ K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.